


Контрольно-наблюдательное дело по ОБУЗ "Детская поликлиника №3"



Выполнил : Студент группы ПБ-38 Машкин В.
Проверил : Пахомов Ю.Н.

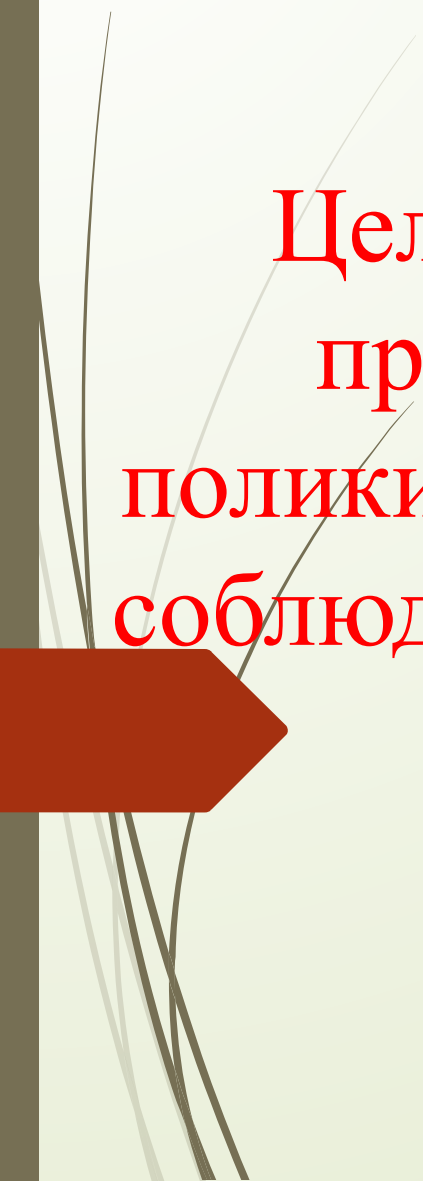


Цель: проведение плановой
проверки ОБУЗ “Детская
поликлиника №3” для выявления
соблюдений требований пожарной
безопасности.

ОБУЗ “Детская
поликлиника №3”

представляет собой объект с
массовым пребыванием
детей и обслуживающим
персоналом.

Детская поликлиника №3 Г.Курска
располагается по адресу : Улица Энергетиков
28,г.Курска.

Объект размещен на открытой местности,возле
поликлиники присутствуют пожароопасные
объекты

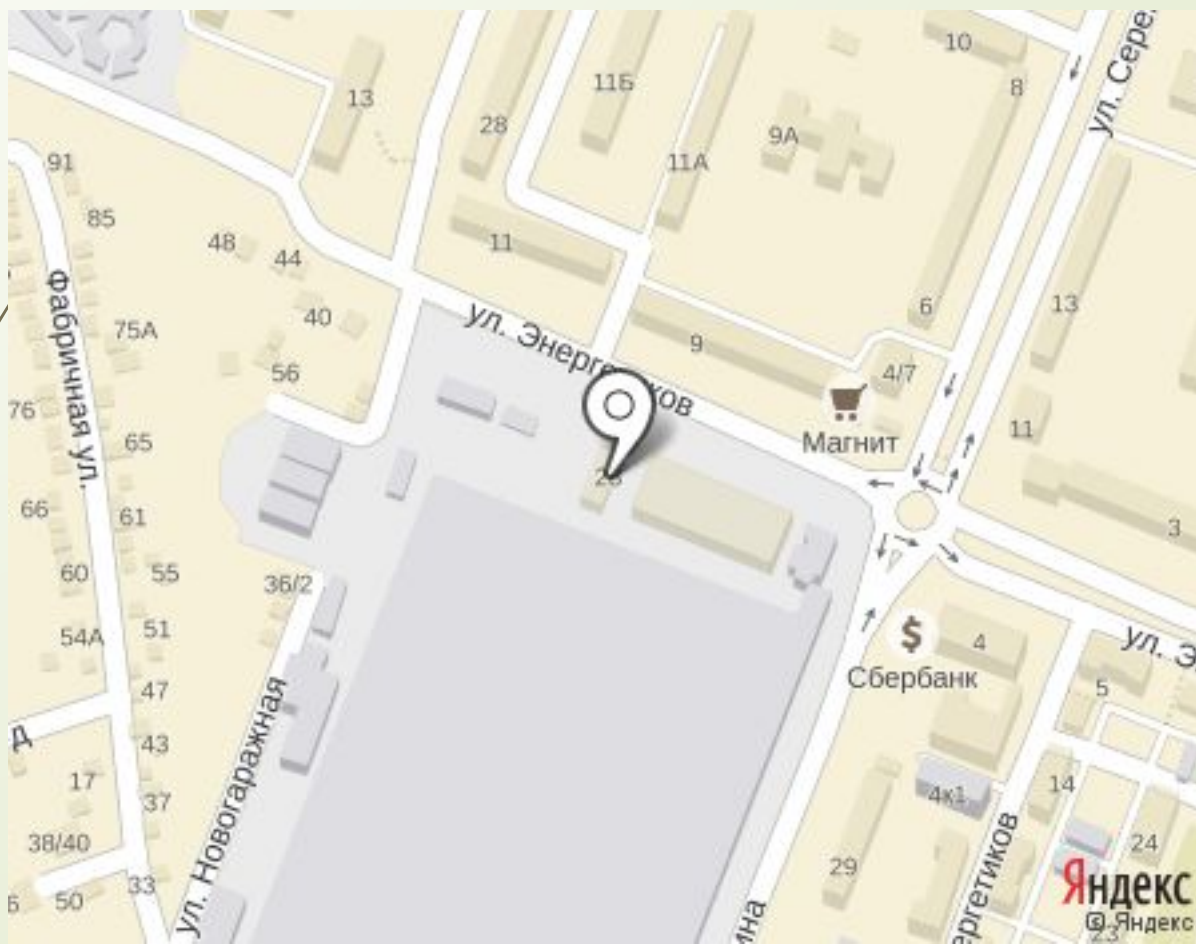

Слева от поликлиники находится строительная компания "Пром Инжиниринг Групп"



Само здание сделано из красного кирпича и железобетонных перекрытий. Поликлиника имеет прямоугольную форму. Этажность здания составляет 2 этажа. Степень огнестойкости : III



Вход на площадь Детской Поликлиники оборудован железными воротами, так же здание поликлиники обнесено кирпичным забором, возле которого располагается стоянка для автомобилей. Это единственный въезд на территорию поликлиники, что является НАРУШЕНИЕМ! (По правилам должно быть 2)



Поликлинику обслуживает Пожарная Часть №6,
1-ого отряда ФПС по Курской Области,
расположенная по адресу ул. Энергетиков 4 .
Которая располагается примерно в 300 метрах
от Детской Поликлиники.



На территории поликлиники отсутствует
пожарный гидрант.

Ближайший гидрант находится примерно в 50
метрах от поликлиники около живого дома.



На момент проверки, в
помещении Детской
Поликлиники №3 отсутствуют
Пожарные Краны.



Так же, первичные средства пожаротушения (Огнетушители, Пожарный Щит), тоже отсутствовали на момент проверки



Поликлиника оборудована автоматической пожарной сигнализацией, в случае пожара необходимо воспользоваться полуавтоматической системой пожарной сигнализации.



На каждом из этажей висит ПЛАН ЭВАКУАЦИИ

1-ый этаж



2-ой этаж



Здание оборудовано четырьмя эвакуационными выходами, что соответствует правилам пожарной безопасности.






? Предметом государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами является:

? соблюдение требований пожарной безопасности органами власти, в том числе на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

? соблюдение требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объектах защиты, используемых (эксплуатируемых) ими в процессе осуществления своей деятельности;

? соблюдение обязательных для применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза требований к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и правил их идентификации в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества;

? соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, требованиям пожарной безопасности;



Главные нормативные документы требований пожарной безопасности:


- Правила противопожарного режима
- Своды правил пожарной безопасности Закон №123
- Федеральный Закон РФ №69 «О пожарной безопасности»
- Статья №6 ФЗ №69 «Государственный противопожарный надзор»
- Постановление Правительства РФ №390 «О противопожарном режиме»
- Федеральный Закон №195 «Кодекс РФ об административных правонарушениях»



Лица имеющие права проводить проверку :

? Должностные лица ГПН:

- 1.Главный государственный инспектор надзорной деятельности РФ и его заместители.
- 2.Главный государственный инспектор надзорной деятельности субъекта РФ(по Курской области) и его заместители.
- 3.Главный специалист ОНД Курской области.
- 4.Главный государственный инспектор ОНД по г.Курску и Курскому району и его заместители.
- 5.Главный специалист ОНД по г.Курску и Курскому району.
- 6.Начальник отделения ОНД по г.Курску и Курскому району.
- 7.Старший дознаватель ОНД
- 8.Дознаватель ОНД
- 9.Государственный инспектор



? Должностные лица имеют права:
-Осуществлять государственный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности органами исполнительной власти, а также должностными лицами и гражданами.

? -Проводить проверки и обследования территорий, зданий, сооружений, помещений, предприятий и других объектов, в том числе вне рабочее время в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечение их нарушений.

? -Входить беспрепятственно в порядке установленном законодательством РФ, в жилые и иные помещения, на земельные участки граждан при наличии достоверных данных о нарушении требований пожарной безопасности, создающим угрозу возникновения пожара и безопасности людей.

? -Давать руководителям предприятий, должностным лицам и гражданам, обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений Требования пожарной безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров, прекращения выпуска и приостановки реализации товаров не соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Распоряжение о проведении проверки под подписываемым начальником органа ГПН, либо его заместителем и заверяется печатью

Отдел надзорной деятельности по г. Курск и Курскому району
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
Главного управления МЧС России по Курской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля
о проведении плановой проверки

(наименование государственного органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
от «05» октября 2016 г. № 1

1. Провести проверку в отношении ОБУЗ «Детская поликлиника №3»

(наименование государственного органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

2. Место нахождения: г. Курск ул. Энергетиков 28

(адрес, код, отделение (подразделение при наличии), наименование юридического лица (наименование государственного органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля), наименование юридического лица (наименование государственного органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля))

3. Назначить лицом(ам), уполномоченным(ым) на проведение проверки:

Государственного инспектора ОНД по городу Курску и Курскому району Машкина Виктора Александровича

(фамилия, имя, отчество (полностью при наличии), наименование лица (наименование государственного органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля), наименование юридического лица (наименование государственного органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля))

4. Пригласить к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций, следующих лиц: эксперта судебно-экспертного учреждения испытательная пожарная лаборатория МЧС России по Курской области

(фамилия, имя, отчество (полностью при наличии), наименование, наименование и адрес)

приказом генерала и (или) заместителем генерала МЧС России и заместителем начальника ОГ надзорной деятельности по г. Курск и Курскому району

на проведение, назначить заместителем ОГ надзорной деятельности

5. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: выполнения «Плана проведения плановых проверок юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 2016 год» управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Курской области

При установлении целей проверки указать следующую информацию:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой проверки:

* документы риска надзорного подразделения лицу предпринимателю об установлении высокого риска нарушения, срок для исполнения которого истек;

* документы обобщенной и заявленной граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступившие в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

* документы приема (передачи) руководителем органа государственного контроля (надзора), назначенного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

* документы требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и соблюдением требований к материалам и оборудованию;

в) в случае проведения внеплановой проверки, которая проводится согласованно с органами прокуратуры, но в целях пресечения неправомерной деятельности лица должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением требований требований, требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения;

* документы прилагаемой копии документов (договора, договорной записки и другие), представленных должностными лицами, обнаружившими нарушение;

задачами настоящей проверки является: выявление соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

6. Предметом настоящей проверки является (определяется предметом): соблюдение выполнения условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, или требований, установленных муниципальными правовыми актами.

* соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

* выполнение требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

* по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

* по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

* по обеспечению безопасности государства;

* по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: 40 дней

К проведению проверки пригласить:

с «05» октября 2016 г.

Проверку окончить не позднее

« 19 » ноября 2016 г.

8. Правовые основания проведения проверки: ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря

(наименование государственного правового акта, и номер/номер

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9.12 Федерального закона от 26 декабря

2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

лицами предпринимателя)

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,

подпункта «а» пункта 9 и пунктов 10, 11, 12 Положения о Федеральном государственном

пожарном надзоре, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12

апреля 2012 г. № 190 «О Федеральном государственном пожарном надзоре»

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проводимых проверки:

* проверка документации в области пожарной безопасности

* проверка территорий, подъездов, подвездов к зданиям и сооружениям

наличие и исправность пожарной сигнализации

* наличие и исправность систем дымоудаления и вентиляции

* наличие и исправность противопожарного водоснабжения

* наличие и исправность первичных средств пожаротушения

* наличие и исправность эвакуационных путей

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

(в наименовании наименований, номеров и дат их принятия)

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности (Уте. Приказом МЧС России от 28.06.2012 г. № 375, зарегистрирован в Минюсте России 13.07.2012 г. № 24901)

Государственный инспектор ОНД по городу Курску и Курскому району

(фамилия, имя, отчество (полностью), должность руководителя, заместителя руководителя государственного органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего

распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, электронная почта)

Государственный инспектор ОНД по городу Курску и Курскому району

Машкин Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество (полностью) - при наличии) и должность должностного лица непосредственно подготавливающего проект распоряжения

тел./факс 8 (4712) 78-77-20

(приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

«ТЕЛЕ+ОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22

(по вопросам исправности действий гос. инспектора и консультаций)

Копию выполнил

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения :

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности по г. Курску и Курскому району

(информация об адресе государственного пожарного надзора, издательстве документов)
г.Курск, ул. Карла Маркса, 98 тел. 51-00-22

(указываются адрес места выполнения работы ГОСН, номер телефона диспетчера, электронный адрес)

Предписание № 1

государственного пожарного надзора

Государственный инспектор ОНД по г. Курску и Курскому району Машкин Виктор Александрович

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, должность, фамилия)

Главный врач ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачев Николай Егорович

(информация о должности лица или гражданина, фамилия и инициалы владельца предприятия)

(предметные место и его номер по плану)

«19» декабря 2016 г. проведено обследование (проверка) территорий, зданий, помещений ОБУЗ "Детская поликлиника №3" по адресу: г. Курск, ул. Энергетиков, 28. Государственным инспектором ОНД по г.Курску и Курскому району Машкиным Виктором Александровичем

(указываются, где «обследованы», адрес «объекта», должность и фамилия государственного инспектора по пожарному надзору, информация об «обследованном» (гражданине))

совместно с **ответственным по пожарной безопасности ОБУЗ "Детская поликлиника №3"**

(указываются должность и фамилия лица, уполномоченного в «обследованном» (гражданине))

	гидранта отсутствуют.		
9	В здании эксплуатируются розетки в неисправном состоянии.	П.42 ППР390	28.12.16
10	На окнах первого этажа установлены глухие решетки	П.48 ППР390	28.12.16
11	Установка нагревающих приборов осуществляется в местах не предназначенных для этого.	П.137 ППР390	16.12.16
12	Пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии	П.51 ППР № 390	28.12.16
13	Система вентиляции находится в неисправном состоянии	П.48 ППР № 390	28.12.16
14	На территории объекта имеется всего один въезд	П.52 ППР № 390	28.12.16

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке установленном для обжалования постановлений и решений по делам административных правонарушений.

Проверка выполнения мероприятий (устранения нарушений требований пожарной безопасности), изложенных в предписании, будет проведена в рамках внепланового мероприятия по контролю в **4 квартал ноябрь 2017 года.**

(подпись, печать)
Государственный инспектор ОНД по г. Курску и Курскому району Машкин В.А.

району Машкин В.А.

(подпись) (фамилия, фамилия, инициалы, государственного инспектора)

«19» ноября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Главный врач ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачев Николай Егорович

(подпись) (фамилия, фамилия, инициалы)

«19» ноября 2016 г.

№ п/п	Наименование мероприятия с указанием конкретного места выявленного правонарушения	Пункт нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указываются только выполненные)
1	Лица допускаются к работе без обучения мерам противопожарной безопасности.	П.3 ППР390	28.12.16	
2	Отсутствует ответственный за меры противопожарной безопасности.	П.4 ППР390	28.12.16	
4	Пожарные наружные лестницы находятся в неисправном состоянии.	П.24 ППР390	28.12.16	
5	Нет таблички с указанием где находится ключ от эвакуационных выходов.	П.35 ППР390	28.12.16	
6	Внутренний противопожарный водопровод отсутствует	П.57 ППР390	28.12.16	
7	Эвакуационные выходы загромождены мебелью	П.37 ППР390	28.12.16	
8	Знаки с указанием расположения пожарного	П.40 ППР390	28.12.16	

На основании предписания составляются административные протоколы и постановления на юридическое и должностное лицо, которые привлекаются к административной ответственности в виде штрафа на сумму 750000 рублей-юридическое лицо и 18000 рублей-должностное лицо

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1

о наложении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности

« 19 » ноября 2016 г.

г. Курск

(само, город, район)

Я, Государственный инспектор ОНД по городу Курску и Курскому району

(полностью, ф.и.о. государственного инспектора ГПН)

Машкин Виктор Александрович, рассмотрел протокол №1 и материалы

на юридическое лицо ОБУЗ "Детская поликлиника 3" в лице главного врача Толмачева Николая Егоровича

проживающего(ую) г. Курск ул. Серегина д.5, кв. 40.

Толмачев Николай Егорович (ф.и.о.)

работавшего(ую), учащегося(ую)

ОБУЗ "Детская поликлиника №3"

(наименование предприятия, объекта)

в качестве главного врача ОБУЗ "Детская поликлиника 3",

(указывается занимаемая должность)

Материалами установлено, что Юридическое Лицо в лице Главного врача

Толмачева Николая Егоровича

(фамилия, имя, отчество)

10 часов, 00 минут 19.11.16 по адресу г. Курск ул. Энергетиков 28. ОБУЗ

"Детская поликлиника №3" на территории и в здании ОБУЗ "Детская поликлиника №3" нарушены требования пожарной безопасности ППР №390

(указывается время, адрес, место совершения нарушения,

законодательные и (или) нормативные акты,

требования которых нарушены)

а именно:

(указывается существо нарушения)

1. Здание не оборудовано пожарными кранами п.91 ППР №390

2. Отсутствуют первичные средства пожаротушения п.91 ППР №390

3. На окнах стоят глухие решетки(1 этаж), п.40 ППР

4. На территории имеется всего один выезд п.22 ППР №390

5. Отсутствуют наружные пожарные лестницы, п.24 ППР № 390

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное статьей 29.10 часть 1 КоАП РФ статья 28.3 часть 2 п 42 КоАП РФ

(указывается законодательный и (или) нормативный акт, предусматривающий ответственность, статья или номер пункта)

На основании наложенного, руководствуясь ст. 20.4 часть 1,3,4,8 КоАП РФ (указывается статья и законодательный акт, предусматривающие административную

ответственность за указанные нарушения) и приняв во внимание ст. 4.2 ч.1 п.1 КоАП РФ Раскаяние лица совершенного административного правонарушения

(указывается смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо ОБУЗ "Детская поликлиника 3" в лице главного врача Толмачева Николая Егоровича

(ф.и.о.)

в соответствии с протоколом № 1 составленным государственным инспектором ОНД по городу Курску и Курскому району Машкиным В.А

за нарушение требований пожарной безопасности в РФ ППР 390

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать к административной ответственности в виде штрафа 750000 рублей

(указывается вид наказания штрафа или предупреждение)

Объявить Юридическое лицо ОБУЗ "Детская поликлиника 3" в лице главного врача Толмачева Николая Егоровича

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление может быть обжаловано главным инспектором ОНД по городу Курску и Курскому району или районный суд по месту жительства

(указывается заместитель Государственный инспектор ГПН

или районный (городской) суд)

Раскаяние в лице главного врача ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачева Николая Егоровича

(ф.и.о.)

что при наличии статьи штрафа в течение 15 дней штраф будет вынесен в принудительном порядке.

Подпись лица, вынесшего постановление Машкин

Копию постановления получил Толмачев

(подпись нарушителя или отягачка, с направлением ему постановления с указанным датой)

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № 1 от "19" ноября 2016 г.

Исполнено Квитанция №1, 3 января 2017 г.

(указывается дата и номер финансового документа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2

о наложении административного наказания за нарушение требований пожарной безопасности

« 19 » ноября 2016

г. Курск

(село, город, район)

Я, Государственный инспектор ОНД по городу Курску и Курскому району
(должность, ф.и.о., государственного инспектора ГПН)

Машкин Виктор Александрович, рассмотрел протокол № 2 и материалы
на главного врача ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачева Николая
Егоровича

проживающего(ую) г.Курск ул.Серегина д.5 кв.40
работавшего(ую), учащегося (учащей) ОБУЗ "Детская поликлиника №3"
(наименование предприятия, объекта)

в качестве главного врача ОБУЗ "Детская поликлиника №3"
(указывается занимаемая должность)

Материалами установлено, Главный врач ОБУЗ "Детская поликлиника №3"
Толмачев Николай Егорович

(фамилия, имя, отчество)

10 часов : 00 минут 19.11.16 по адресу г. Курск ул. Энергетиков 28

(указывается время, адрес, место совершения нарушения)
на территории и в здании ОБУЗ "Детская поликлиника №3" нарушены
требования пожарной безопасности ППР №390

законодательные и (или) нормативные акты,

требования которых нарушены)

, а именно:

(указывается существо нарушения)

1. В организации с работниками не пройден противопожарный инструктаж П.7 ППР № 390

(указывается существо нарушения)

2. Не разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрыва пожарной охраны П.6 ППР № 390

3. Отсутствуют на видных местах таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны П.13 ППР № 390

чем совершил (а), административное правонарушение, предусмотренное

статьей 29.10 часть 1 КоАП РФ статья 28.3 часть 2 п 42 КоАП РФ

(указывается законодательный и (или) нормативный акт, предусматривающий ответственность, статья или номер пункта)

На основании изложенного, руководствуясь ст 20.4 часть 1 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный

акт, предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и приходах во внимание статья 4.2 часть 1 Раскаяние лица совершеного
административного правонарушения

(указывается ссылочные или

отличающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Главный врач ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачев Николай
Егорович

(ф.и.о.)

в соответствии с протоколом № 2 составленным государственным
инспектором ОНД по городу Курску и Курскому району Машкиным
Виктором Александровичем

за нарушение требований пожарной безопасности ППР №390

(указывается полное наименование законодательного, (и нормативного) акта, который был
нарушен)

приложить к административной ответственности в виде штрафа на сумму 18 000р.
(восемнадцать тысяч рублей)

(указывается вид назначен штраф или предупреждение)

Объявить главному врачу ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачеву
Николаю Егоровичу (фамилия и инициалы)

что настоящее постановление может быть обжаловано главным инспектором ОНД по
городу Курску и Курскому району Машкиным Виктором Александровичем

(указывается вышестоящий Государственный инспектор ГПН
или районный (городской) суд)

Раскаяться главному врачу ОБУЗ "Детская поликлиника №3" Толмачеву
Николаю Егоровичу

(ф.и.о.)

что при нарушении судом штрафа в течение 15 дней штраф будет взыскан в принудительном
порядке

Подпись лица, вынесшего постановление Машкин

Копию постановления получил

Толмачев

(подпись нарушителя или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

ОТМЕТКА

об исполнении постановления

Постановление № 2 от " 19 " ноября 2016 г.

Исполнено КВТАНЦИЯ №2 3 января 2017 г

(указывается дата и номер финансового документа)

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ № 1
об административном правонарушении требований
пожарной безопасности

«19» ноября 2016 г.

город Курск

(село, город, район)

д. государственный инспектор ОНД по городу Курску и Курскому району Машкин Виктор Александрович

(ф.и.о., должностного лица пожарной охраны, сотрудника милиции)

руководствуясь ст. 28.2 Часть 1 КоАП РФ, 28.3 Часть 2 п. 42 КоАП РФ

(указывается законодательный акт, в соответствии с которыми составлен протокол)

Юридическое лицо ОБУЗ «Детская поликлиника №3» в лице главного врача Толмачева Николая Егоровича

составил настоящий протокол в том, что гр.

1. Фамилия, имя, отчество Толмачев Николай Егорович
2. Дата и место рождения 28 февраля 1955г. город Курск
3. Адрес места жительства г. Курск, ул. Серегина д. 5 кв. 40
4. Место работы (учебы) ОБУЗ «Детская поликлиника №3»
5. Занимаемая должность Главный врач
6. Зарботная плата (иной заработок) Свободная
7. Документ, удостоверяющий личность Паспорт
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда

Не привлекался к административной ответственности

в качестве главного врача ОБУЗ «Детская поликлиника №3»

(занимаемая должность)

Материалами установлено, что гр. юридическое лицо в лице главного врача

(фамилия, имя, отчество)

Толмачева Н.Е. 14 часов. 00 минут 19.11.2016г.

(указывается время, адрес, место совершения ~~административного~~ и (или) нормативным акты,

по адресу г. Курск, ул. Энергетиков 28; на территории

~~зданий~~ которых нарушены)

и в зданиях ОБУЗ «Детская поликлиника №3» нарушены требования пожарной безопасности правил противопожарного режима №390

а именно: 1. Здание не оборудовано пожарными кранами п.91 ППР №390

(указывается существо нарушения или невыполнения)

2. На окнах установлены глухие решётки (1 этаж). п.40 ППР №390

3. На данном объекте отсутствуют огнетушители п.91 ППР №390

4. Отсутствуют наружные пожарные лестницы п.24 ППР № 390

5. На территории имеется всего один въезд п.22 ППР №390

из чего предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 Часть 1.3;4.8. КоАП РФ

(указывается статья и ~~законодательный акт, предусматривающий~~ ответственность)

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. Барабулькин Семен Федорович

(фамилия, имя, отчество)

(подпись свидетеля)

г. Курск, ул. Заводская д. 13

(адрес места жительства)

2. Мармышкин Анатолий Ильич

(фамилия, имя, отчество)

(подпись свидетеля)

г. Курск, ул. Серегина д. 88

(адрес места жительства)

Подпись Машкин

(лицо, составившего протокол)

С протоколом ознакомлен (а) и мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные статьей 28.2 ч.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях

(отметка об ознакомлении в времени и месте рассмотрения административного дела)

(дата)

(подпись)

Обязания нарушителя по содержанию протокола

Я Толмачев Николай Егорович раскаяваюсь в совершении административного правонарушения, обязуюсь устранить выявленные нарушения правил противопожарного режима ППР №390 в установленные сроки.

19.11.2016

(дата)

Толмачев

(подпись)

При возникновении пожара, составляется акт о пожаре

АКТ О ПОЖАРЕ <*> "10" декабря 2016 г.

Курск

(город, село, район)

Комиссия в составе Начальника караула ПЧ № 6, государственный инспектор ОНД по г.Курску и Курскому району, главный врач ОБУЗ "Детская поликлиника №3"

составила настоящий акт о пожаре, произошедшем "10" декабря 2016 г.

Наименование объекта Регистратура

Принадлежность объекта ОБУЗ "Детская поликлиника №3"

Адрес объекта г.Курск ул.Энергетиков 28

Время обнаружения пожара 10 ч 00 мин.

Место возникновения пожара регистратура

Как обнаружен пожар и каким способом сообщен о нем 3 подразделение

МЧС дежурная и сообщила по телефону, номер телефона

Дата и время поступления сообщения о пожаре в подразделение МЧС "10" декабря 2016 г. 10 ч 05 мин.

Время прибытия первого подразделения 10 ч 09 мин.

Дата 10 декабря 2016 г. и время локализации пожара 10 ч 29 мин на площади 70 кв.м.

Дата и время ликвидации пожара 10 декабря 2016 г. 10 ч 49 мин.

Обстановка к моменту прибытия первого подразделения МЧС горит помещение регистратуры на 1 этаже открытым пламенем, создана угроза людям

(площадь пожара, путь и скорость его распространения, угроза людям, животным, опасность обрушения и взрыва, действия работников объекта и населения)

Сила и средства, примененные при тушении пожара:

участники тушения пожара работники пожарной охраны

(работники МЧС, ДПС и других пожарных формирований, население)

количество отделений: на основной технике 4 на специальной технике 3

количество единиц ГДЗС 2

тип,

количество и принадлежность аварийно-спасательной и пожарной техники:

2 АЦ ПЧ № 6; 1 АЦ ПЧ № 20; 1 АЦ ПЧ № 12. АД ГЗДС АШ

количество и вид поданных стволов НЕТ Д, НЕТ А 5, Б НЕТ ГПС нет СВП

НЕТ УИП НЕТ СВД и так далее НЕТ

суммарный фактический расход воды 42000 л

количество, вид и результат использования огнетушителей НЕТ

огнетушащие вещества, примененные при тушении (тонн): 42 воды

НЕТ пенообразователи НЕТ огнетушащего порошка; других средств

тушения НЕТ

работа установок пожарной автоматики работу выполнила

взды водорозеточников, использованных при тушении пожара пожарный гидрант

Последствия пожара:

погибло людей: всего НЕТ в том числе детей НЕТ работников МЧС НЕТ

сведения о погибших НЕТ

получили травмы: всего НЕТ в том числе детей НЕТ работников МЧС НЕТ

сведения о травмированных: НЕТ

Ущерб (покрытимо) пожаром: строений НЕТ / 1 единиц;

жилых квартир, комнат (подчеркнуть) НЕТ / НЕТ единиц; постигаемой

площади НЕТ / 70 кв.м; техники НЕТ / НЕТ единиц;

сельскохозяйственных культур НЕТ

(вид и количество)

погибло животных НЕТ

(вид и количество)

Условия, способствовавшие развитию пожара деревянная мебель, амбулаторные карты

Ущерб от пожара УСТАНОВЛИВАЕТСЯ млн руб.

(установленная или ориентировочная)

Причина пожара нарушение правил эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание, электроочаг)

(установленная или предположительная)

Лица, виновные в возникновении пожара, принятые меры УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

Спасено на пожаре: людей НЕТ в том числе детей НЕТ техники НЕТ

единиц, голов скота НЕТ коров НЕТ тонн, материальных ценностей

УСТАНОВЛИВАЕТСЯ, млн руб.

Акт о пожаре направлен в ОНД по г. Курску и Курскому району

Сособа заключения: НЕТ

Члены комиссии: начальник караула ПЧ № 6, инспектор ОНД по г.Курску и Курскому району, главный врач ОБУЗ "Детская поликлиника №3"

(подпись)

А.В.Букреев
(инициалы, фамилия)

(подпись)

В.А.Машкин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

Н.Е.Толмачев
(инициалы, фамилия)

Экземпляры акта получены:

(инициалы, фамилия)

<*> Составляется не менее чем в 2 экземплярах.

ВЫВОД: данный объект по нормам и стандартам частично соответствует требованиям пожарной безопасности, которые могут повлечь возникновение пожара, а так же несут опасность для посетителей поликлиники!



*СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!*

